




	CE8	Caixa de inspeção de esgoto elevadas, 60x60cm
	CE	Caixa de inspeção de esgoto, 60x60cm
	TC	Tubulação de PVC branco para esgoto (Ø) e vista de frontão com a delineada das (ruas)
	TQ	Tubo de queda com indicação da boca do diâmetro (Ø) em mm
	CV	Caixa de ventilação com indicação do diâmetro (Ø) em mm

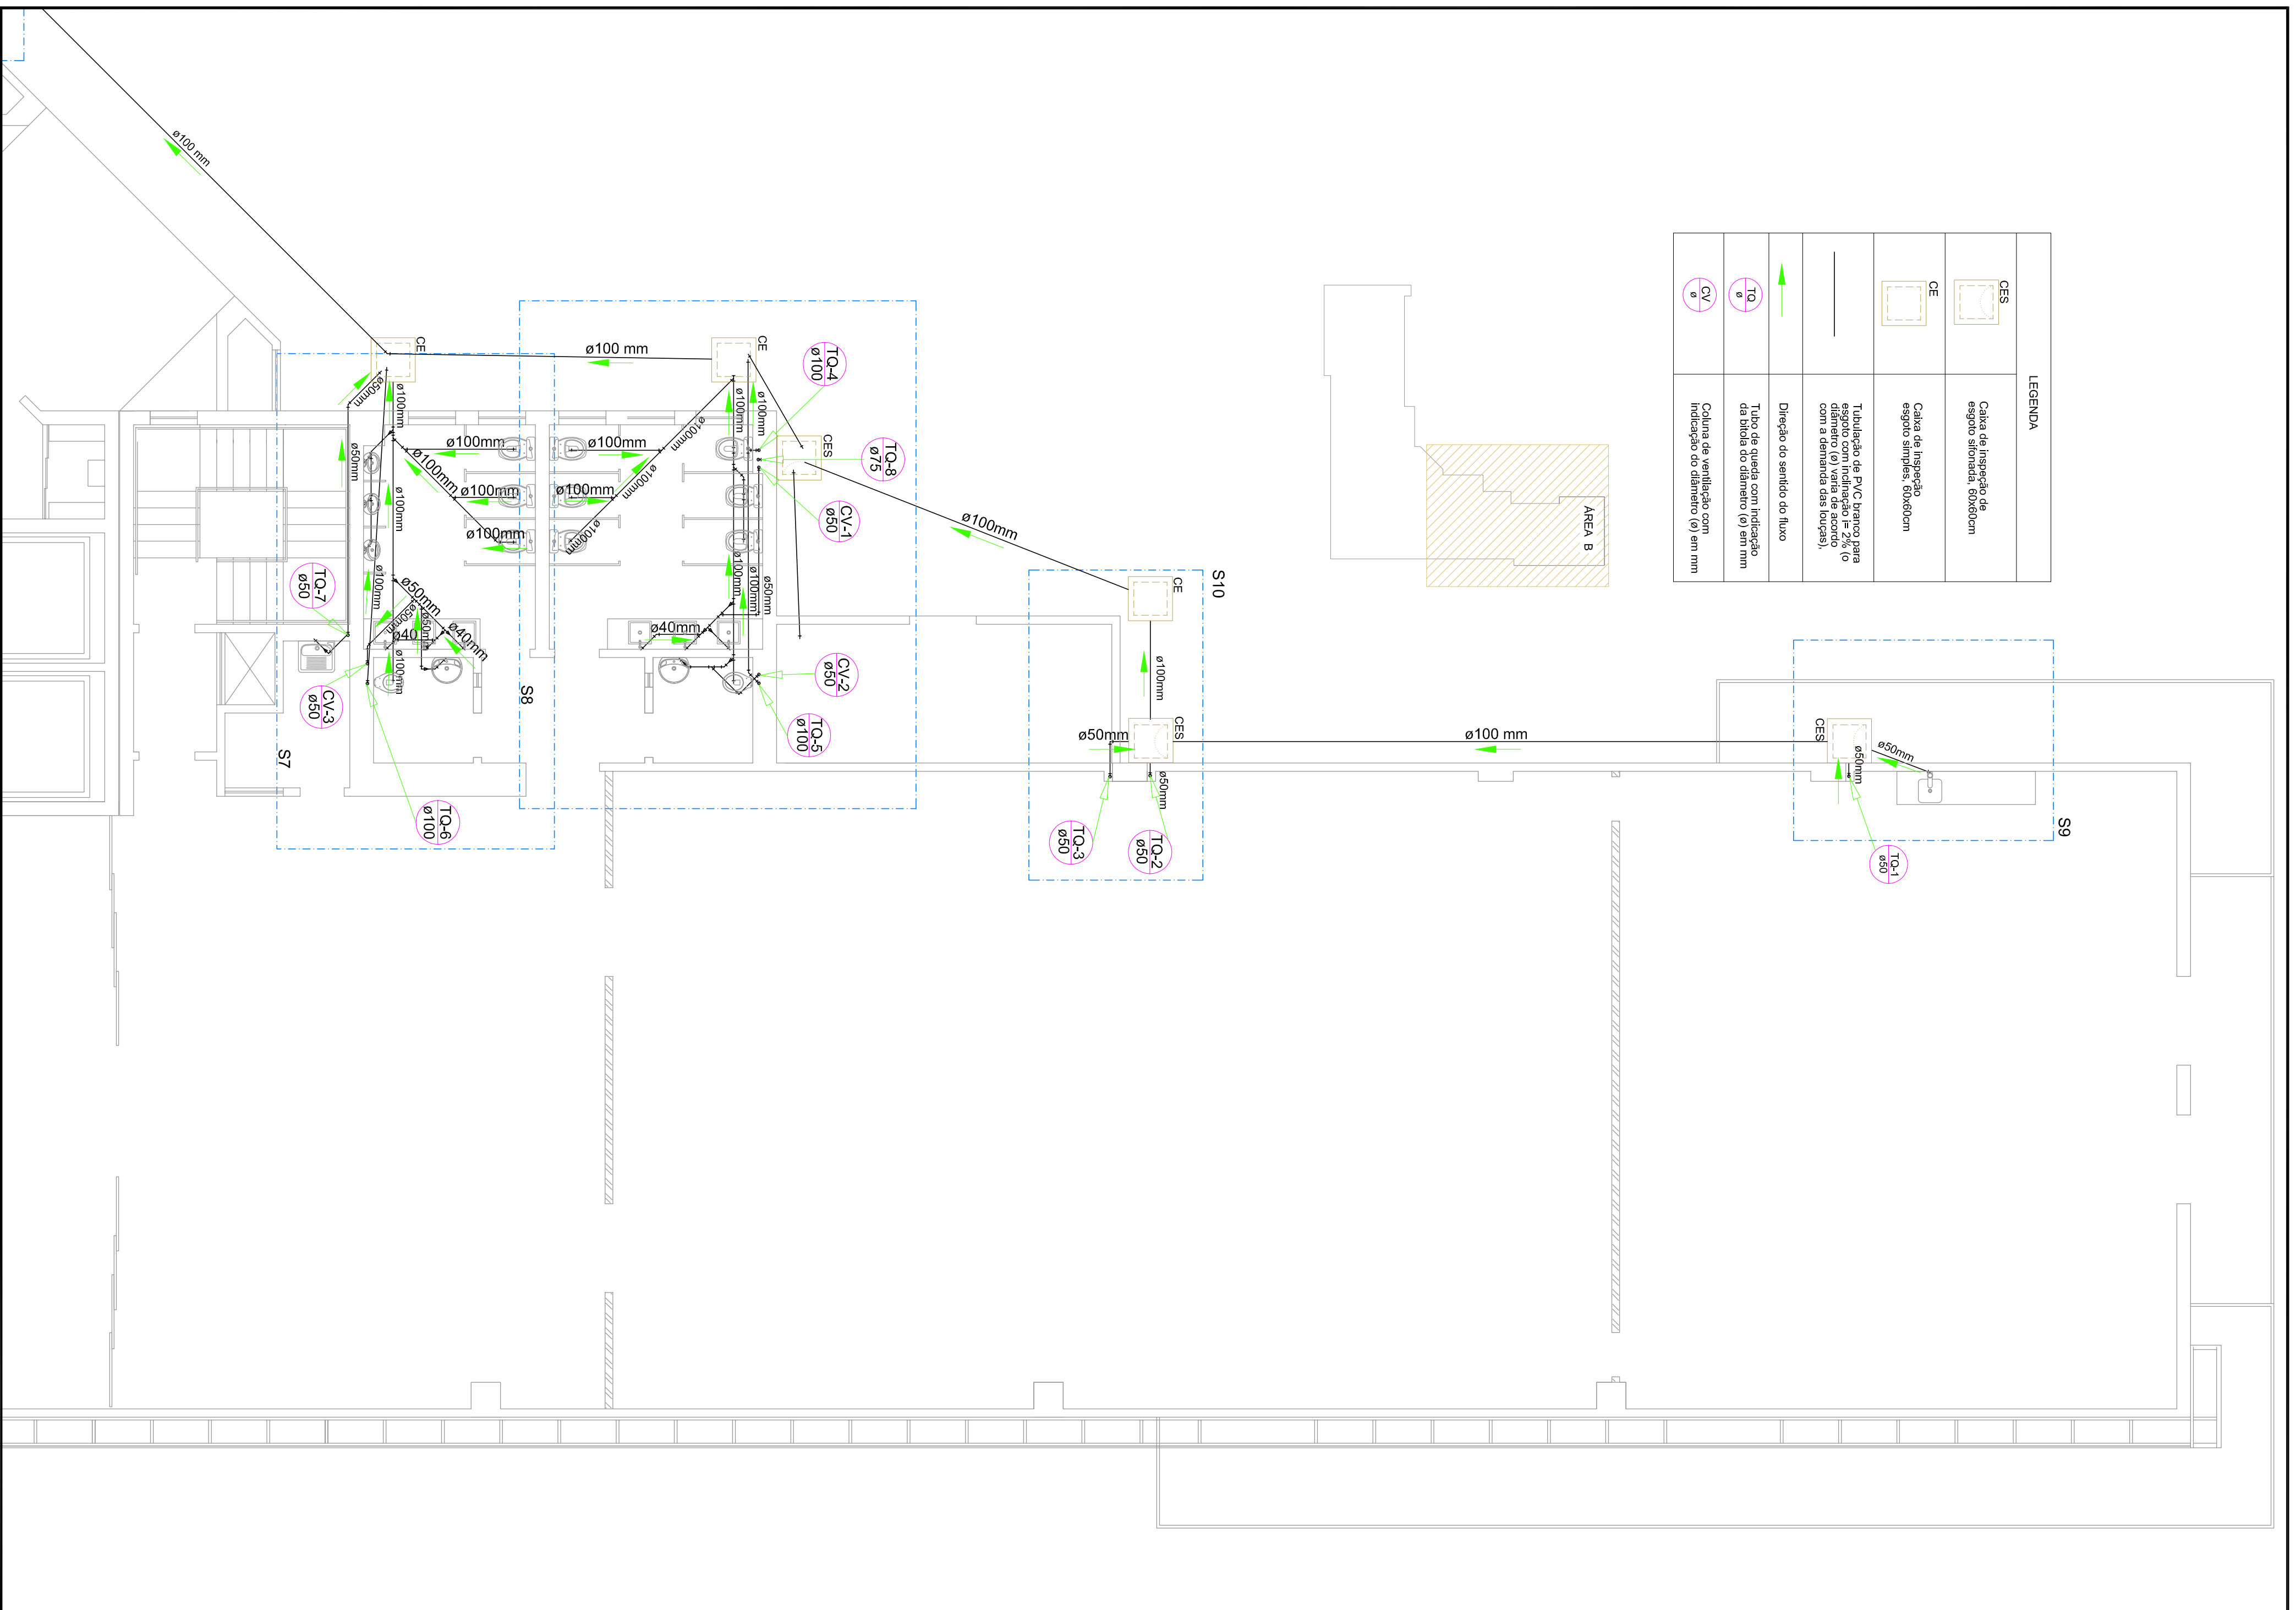

1 ESC 175 PLANTA BAIXA ÁREA B - 1º PAVIMENTO

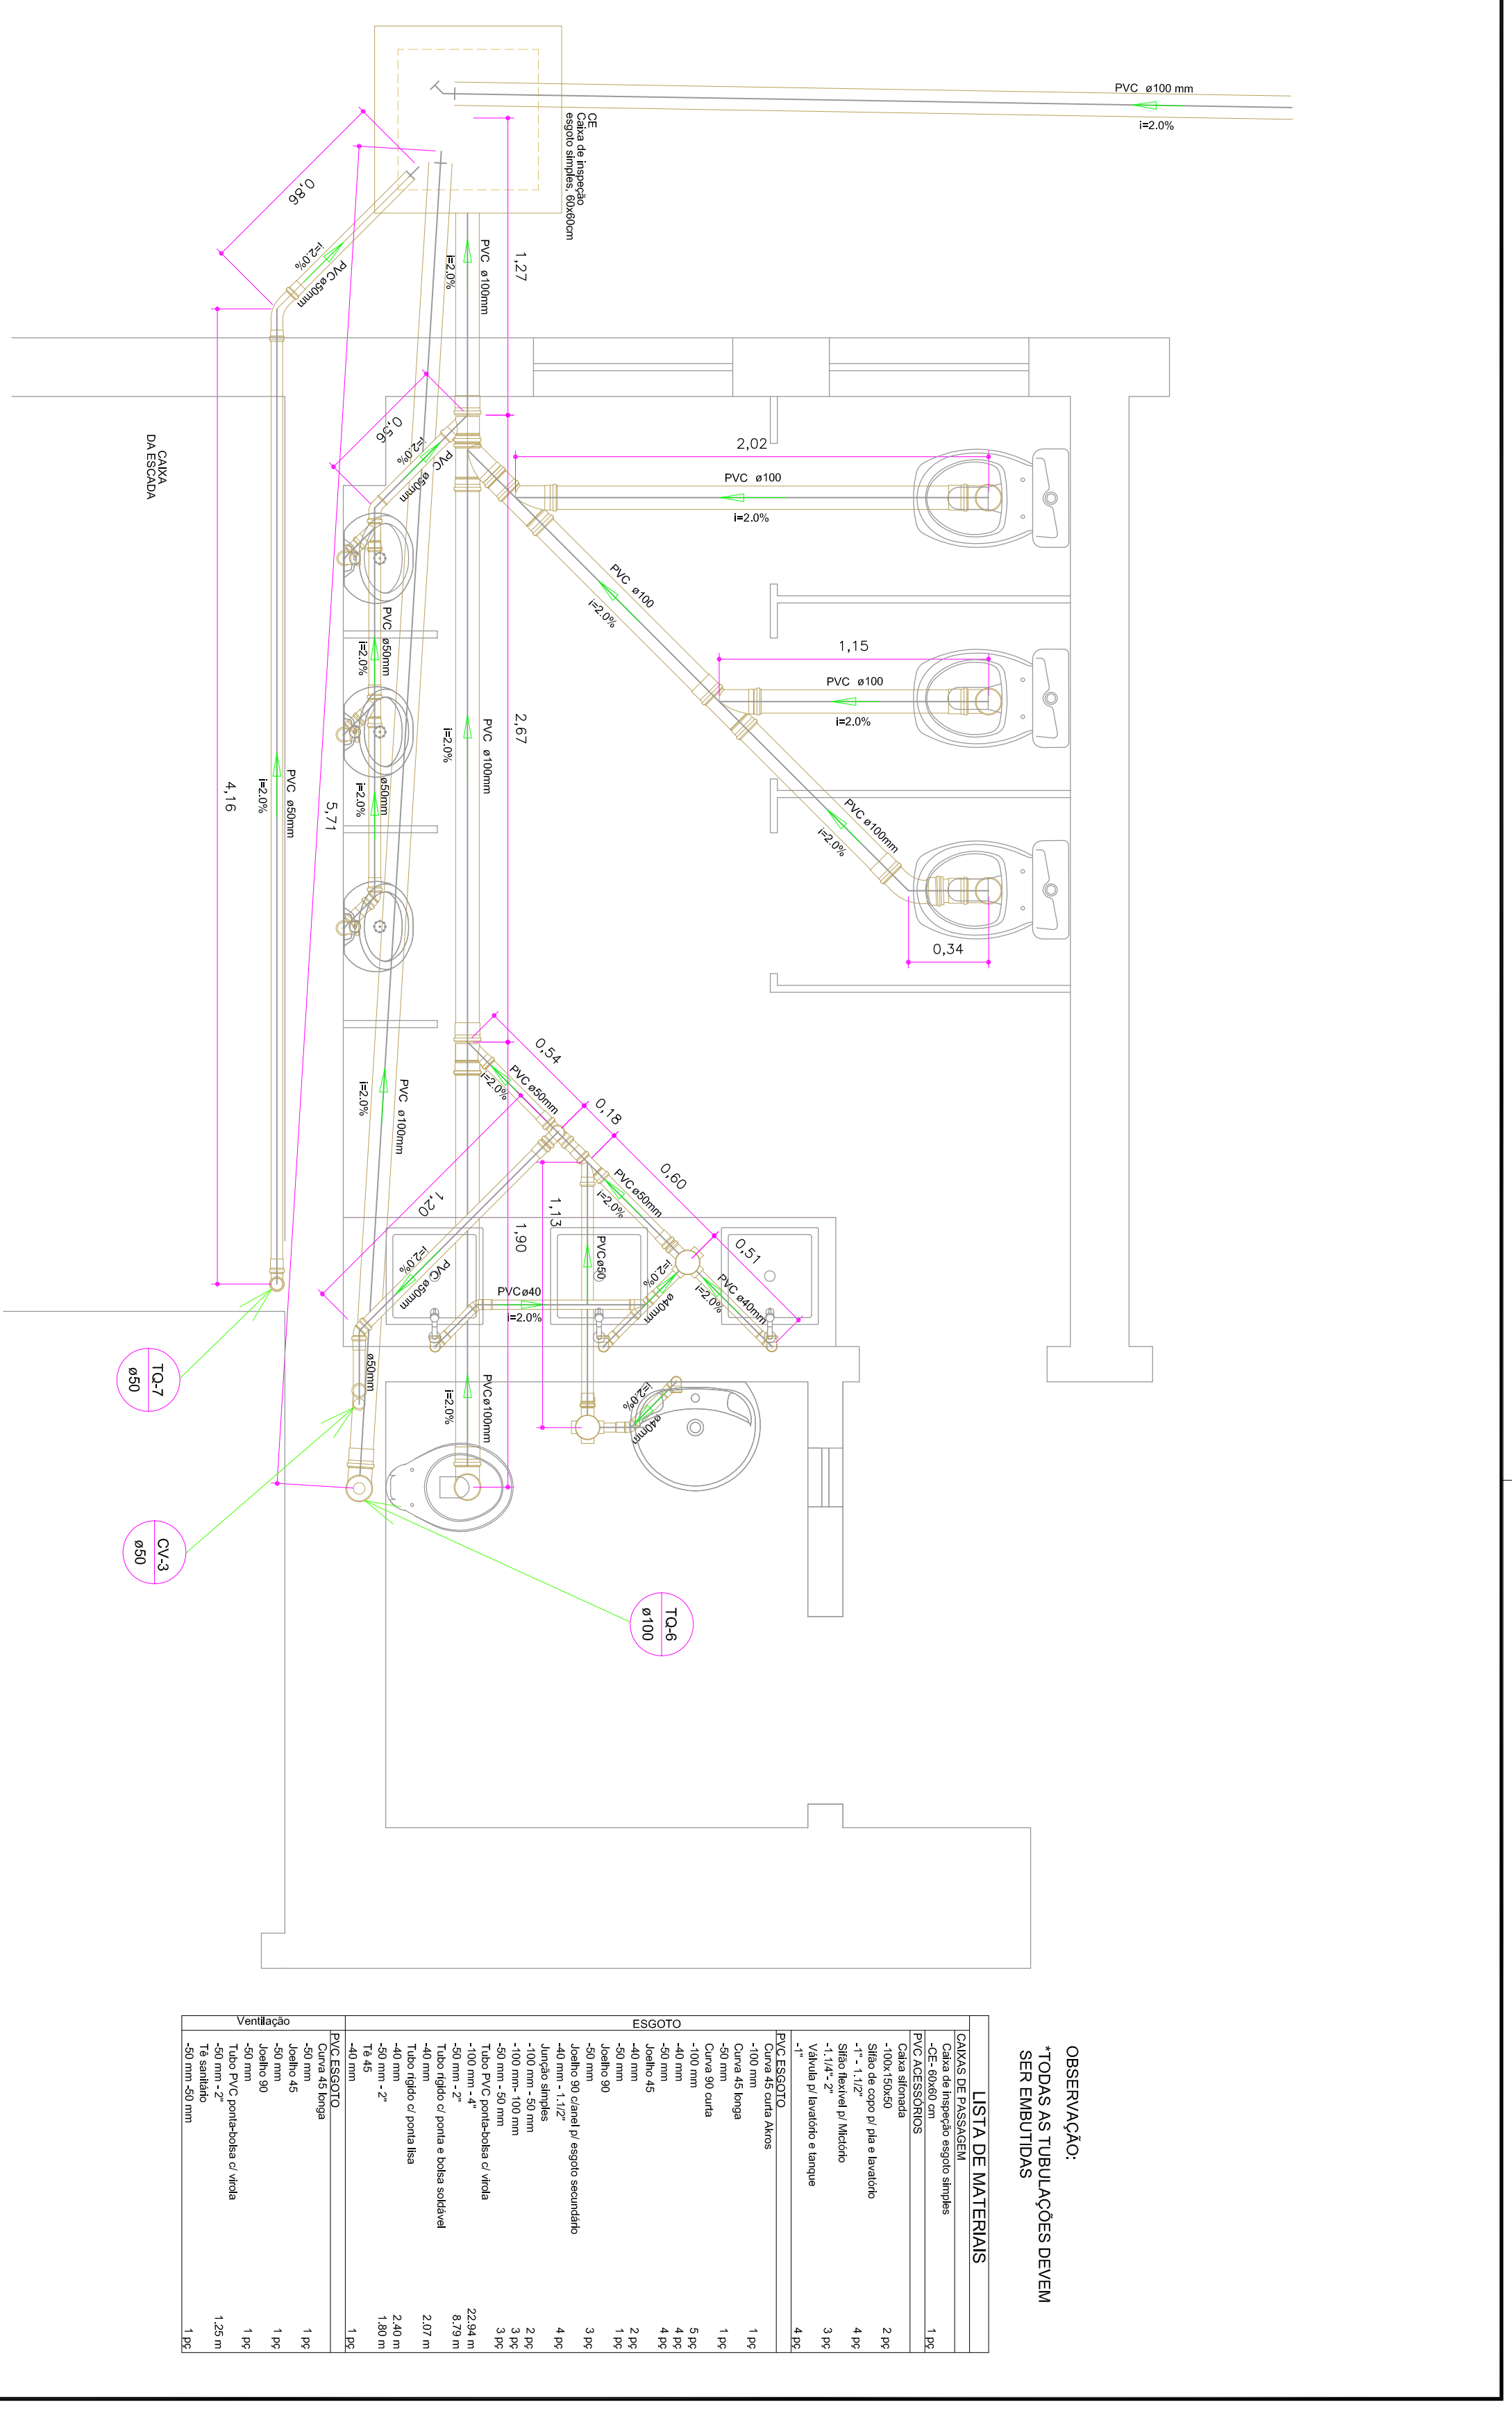

2 ESC 125 DETALHE S7/S8/S9/DEPOSITO DO SALÃO DE EXPOSIÇÃO - 1º PAVIMENTO/ÁREA B

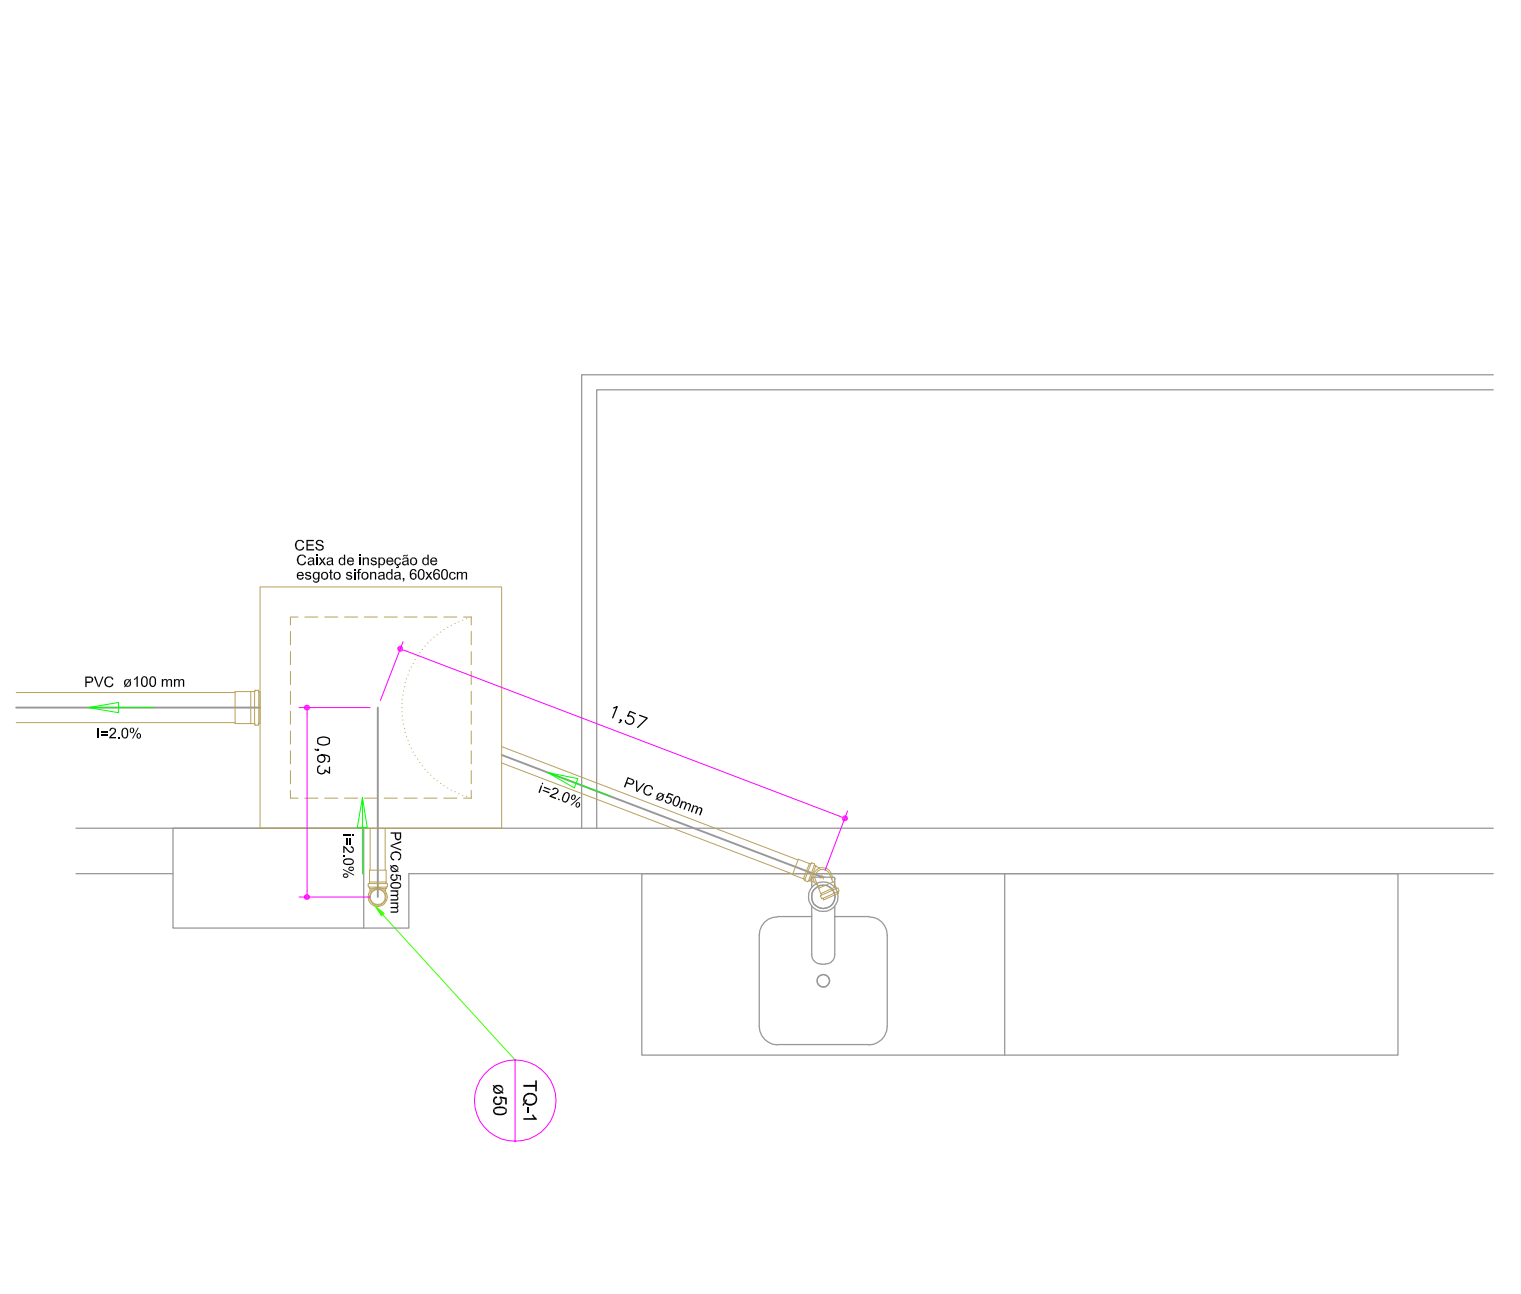

3 ESC 125 DETALHE S9/DEPOSITO DO SALÃO DE EXPOSIÇÃO - 1º PAVIMENTO/ÁREA B

OBSERVAÇÃO:
-TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER EMBURTIDAS

LISTA DE MATERIAIS

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
1	m	Caixa de inspeção de esgoto elevadas, 60x60cm
1	m	Caixa de inspeção de esgoto, 60x60cm
2	m	Tubo de queda Ø100mm
4	m	Tubo de queda Ø50mm
3	m	Tubo Ø100mm
4	m	Tubo Ø50mm
2	m	Tubo Ø40mm
1	m	Caixa de ventilação Ø40mm
1	m	Caixa de ventilação Ø50mm
1	m	Caixa de ventilação Ø60mm
1	m	Caixa de ventilação Ø80mm
1	m	Caixa de ventilação Ø100mm
1	m	Caixa de ventilação Ø120mm
1	m	Caixa de ventilação Ø150mm
1	m	Caixa de ventilação Ø200mm
1	m	Caixa de ventilação Ø250mm
1	m	Caixa de ventilação Ø300mm
1	m	Caixa de ventilação Ø350mm
1	m	Caixa de ventilação Ø400mm
1	m	Caixa de ventilação Ø450mm
1	m	Caixa de ventilação Ø500mm
1	m	Caixa de ventilação Ø550mm
1	m	Caixa de ventilação Ø600mm
1	m	Caixa de ventilação Ø650mm
1	m	Caixa de ventilação Ø700mm
1	m	Caixa de ventilação Ø750mm
1	m	Caixa de ventilação Ø800mm
1	m	Caixa de ventilação Ø850mm
1	m	Caixa de ventilação Ø900mm
1	m	Caixa de ventilação Ø950mm
1	m	Caixa de ventilação Ø1000mm

OBSERVAÇÃO:
-TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER EMBURTIDAS

LISTA DE MATERIAIS

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
1	m	Caixa de inspeção de esgoto elevadas, 60x60cm
1	m	Caixa de inspeção de esgoto, 60x60cm
1	m	Tubo de queda Ø100mm
1	m	Tubo de queda Ø50mm
1	m	Tubo Ø100mm
1	m	Tubo Ø50mm
1	m	Tubo Ø40mm
1	m	Caixa de ventilação Ø40mm
1	m	Caixa de ventilação Ø50mm
1	m	Caixa de ventilação Ø60mm
1	m	Caixa de ventilação Ø80mm
1	m	Caixa de ventilação Ø100mm
1	m	Caixa de ventilação Ø120mm
1	m	Caixa de ventilação Ø150mm
1	m	Caixa de ventilação Ø200mm
1	m	Caixa de ventilação Ø250mm
1	m	Caixa de ventilação Ø300mm
1	m	Caixa de ventilação Ø350mm
1	m	Caixa de ventilação Ø400mm
1	m	Caixa de ventilação Ø450mm
1	m	Caixa de ventilação Ø500mm
1	m	Caixa de ventilação Ø550mm
1	m	Caixa de ventilação Ø600mm
1	m	Caixa de ventilação Ø650mm
1	m	Caixa de ventilação Ø700mm
1	m	Caixa de ventilação Ø750mm
1	m	Caixa de ventilação Ø800mm
1	m	Caixa de ventilação Ø850mm
1	m	Caixa de ventilação Ø900mm
1	m	Caixa de ventilação Ø950mm
1	m	Caixa de ventilação Ø1000mm

OBSERVAÇÕES:
-TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER EMBURTIDAS

ALTERNATIVO	DATA	REVISÃO	ASSUNTO



R. Curso Amargante, 988, Duque de Caxias, Curitiba / MT, cep 78.045-330
Fone / fax: (65) 3322-3669 aduato@quadruprojeto.com
www.quadruprojeto.com

PROJETO EXECUTIVO
PROJETO DE ESGOTO PRELIM

Proprietário: **UNIUNO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
Local: **AV. PAULISTER, 488, URCA, RIO DE JANEIRO RJ**

Autor do Projeto: **LUCIANE CLEUNICE DURANTE**
Instituição: **UNU-URCA**

Responsável Técnico:	Escala:	Data:	Folha:
Assessor: INSTALAÇÕES PRELIMINARES - ESGOTO - 1º PAVIMENTO	INDICAÇÃO	DEZ/10	ESC- 04